


L'étape initiale

Le schéma à câbler

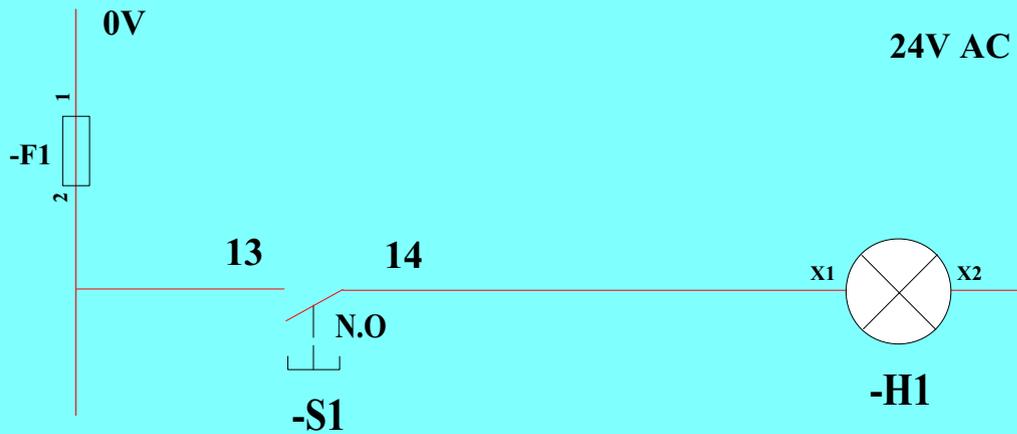


Systeme Hors energie


MST ET fusible OK

Ce double carré s'appelle une "étape initiale"


lors de la mise en énergie le système se trouve dans cet état

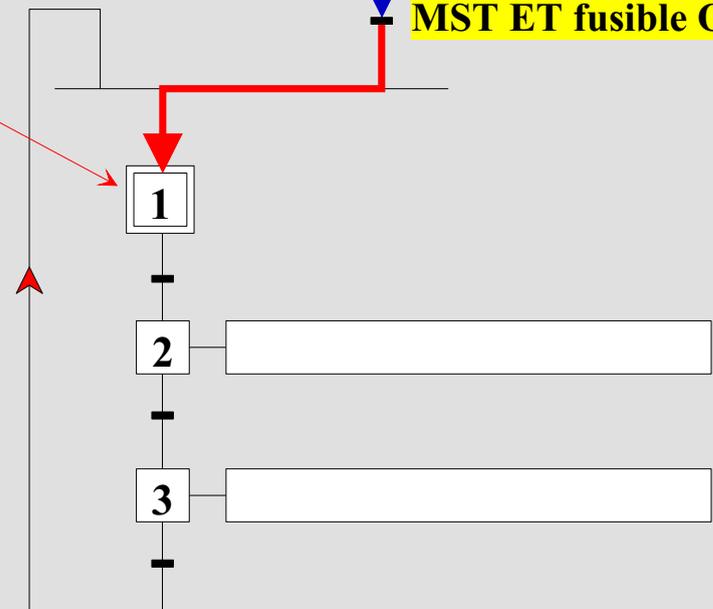

Le schéma à câbler

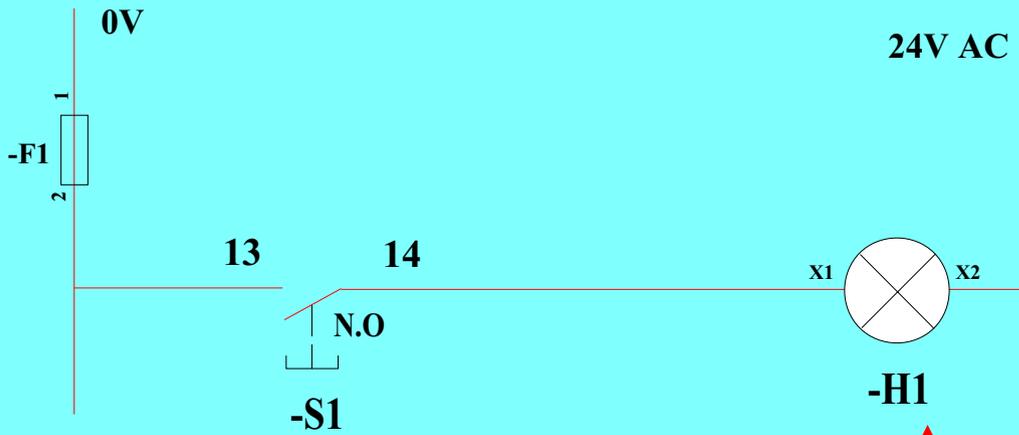


Le schéma est représenté dans cet état

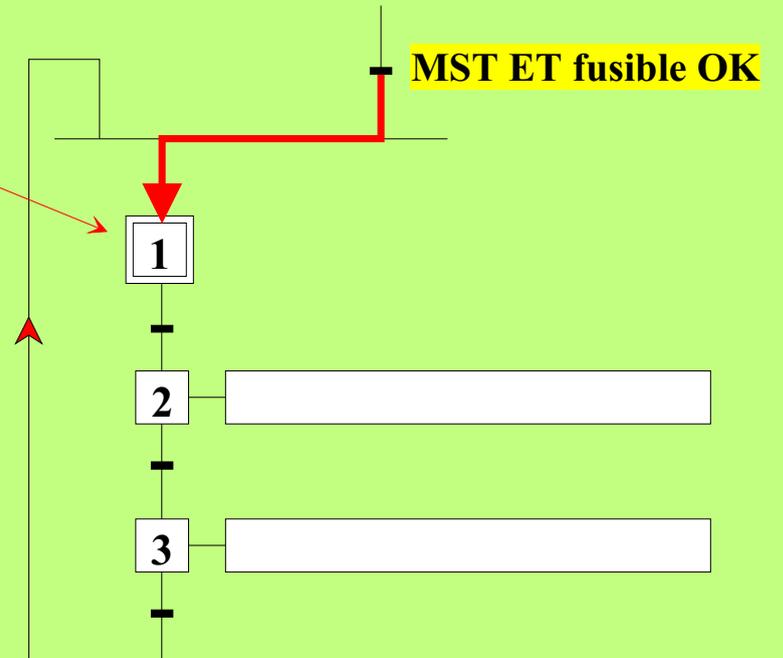


Le chiffre de l'étape initiale n'est pas nécessairement 0 ou 1


Le schéma à câbler

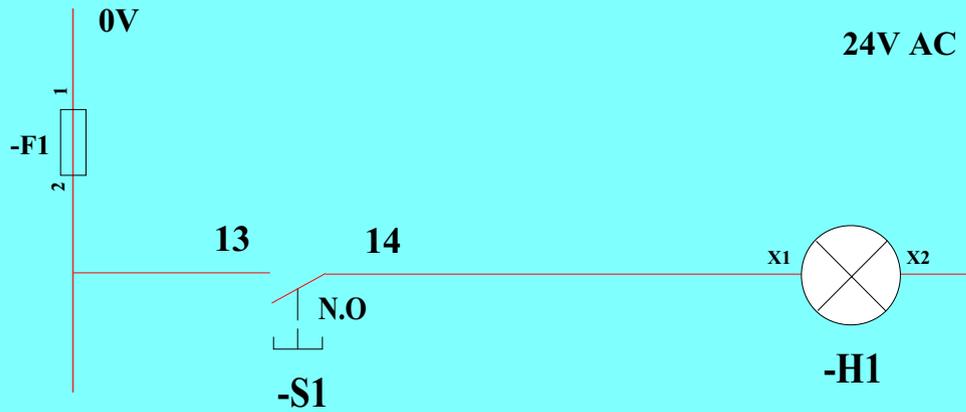

On trouvera dans cette étape que des actionneurs états des lampes, bobines de relais, moteur etc...

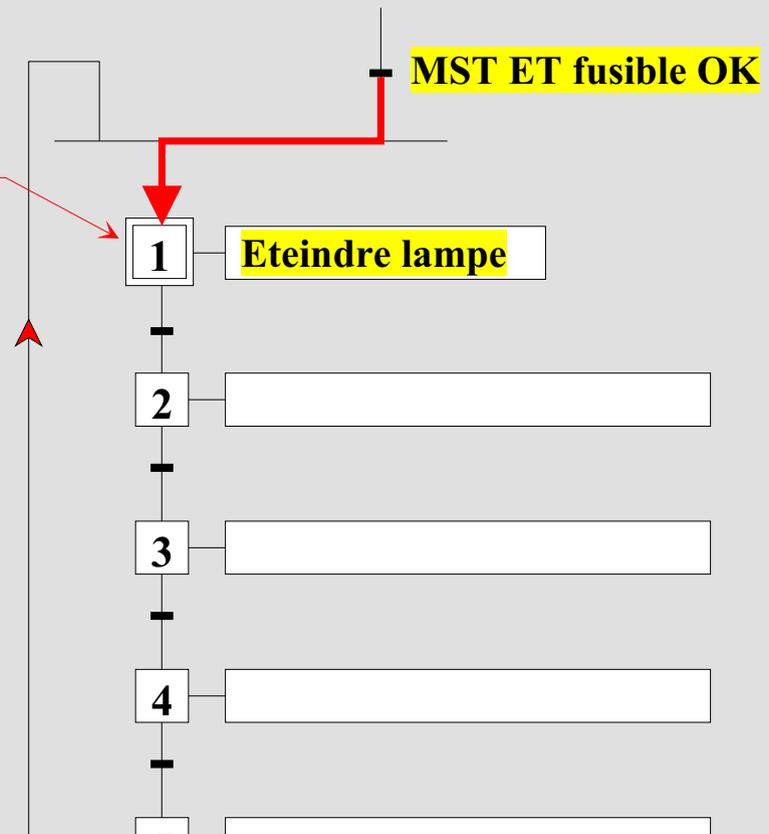


Le schéma à câbler

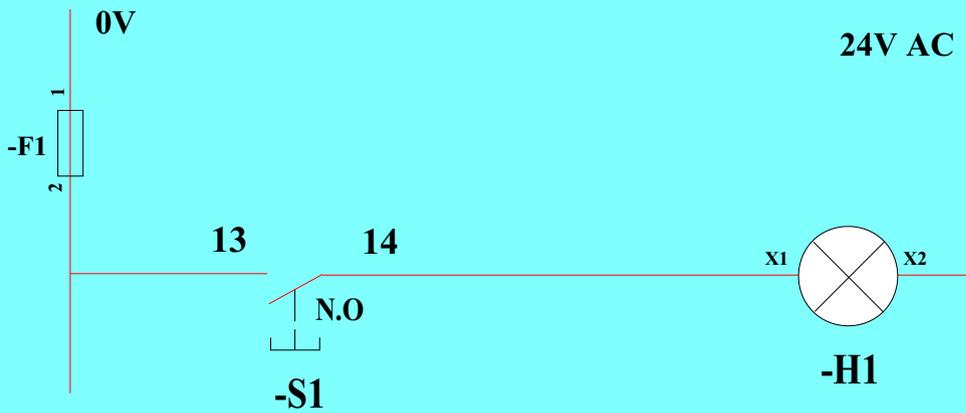


Très souvent on ne met rien

MST ET fusible OK

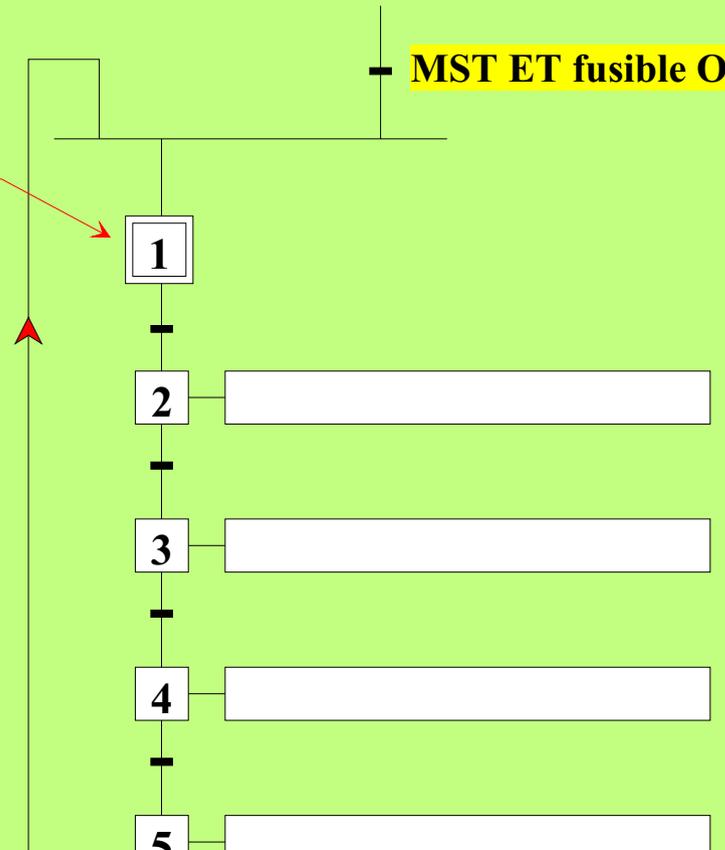


Le schéma à câbler

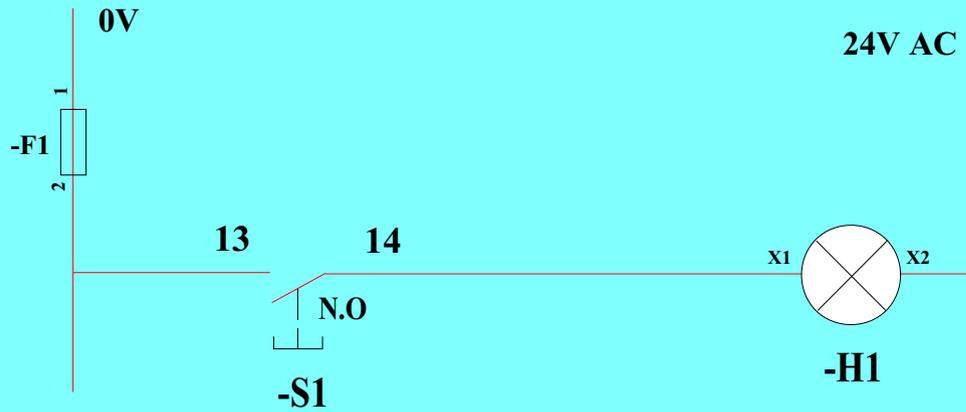


Parfois on indique le nom du grafcet


Dans ce cas on ne le met pas dans un cadre mais ainsi

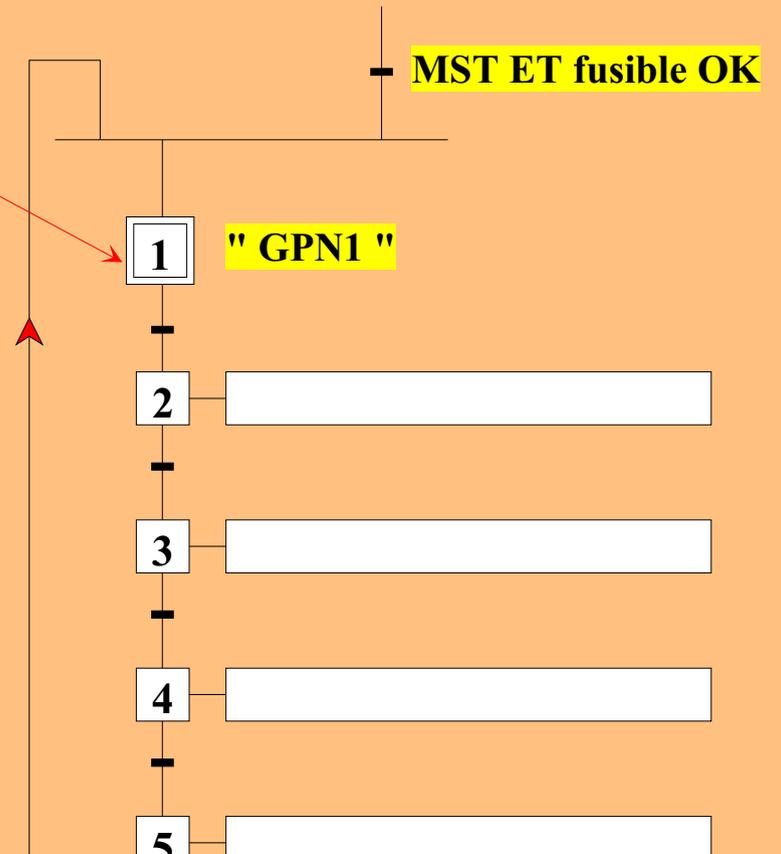


Le schéma à câbler

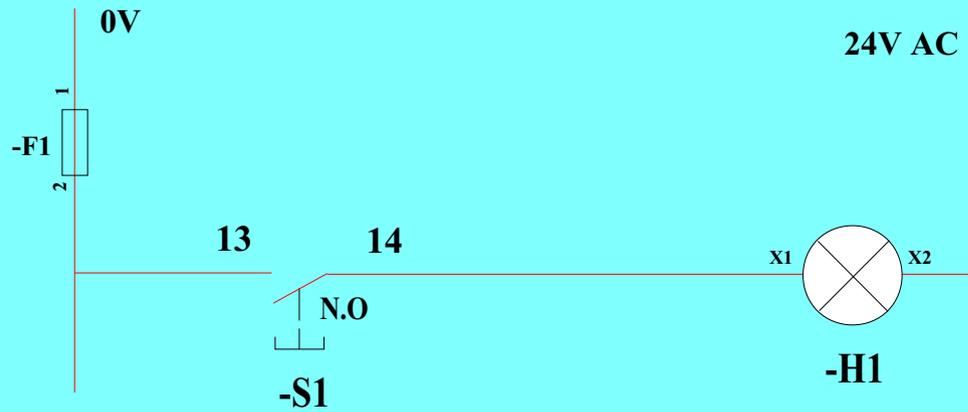

On trouve parfois des commentaires:
attente, système en référence etc...

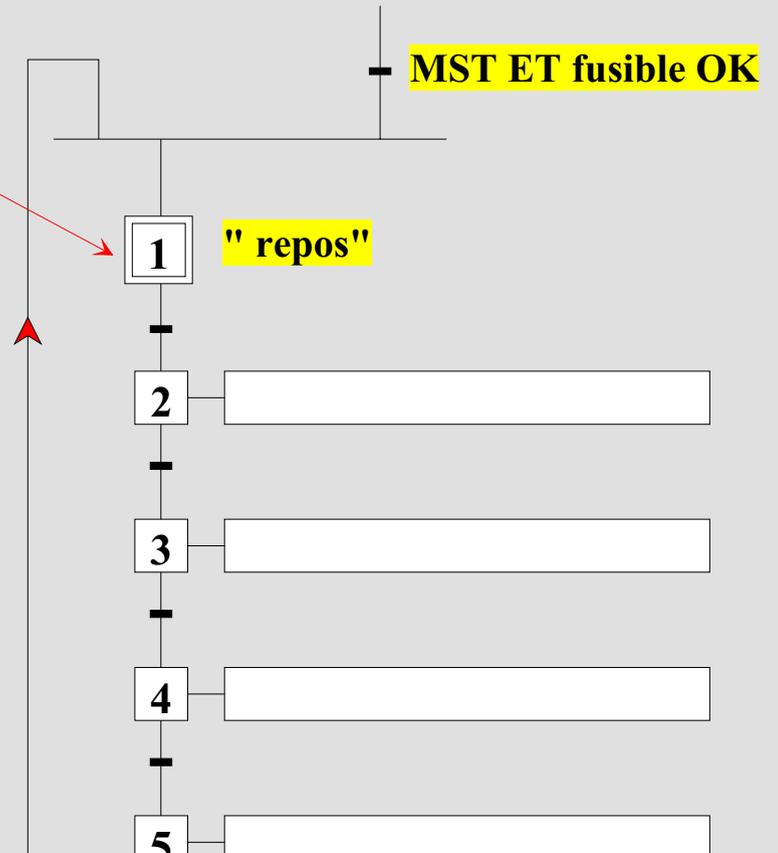

Le schéma à câbler

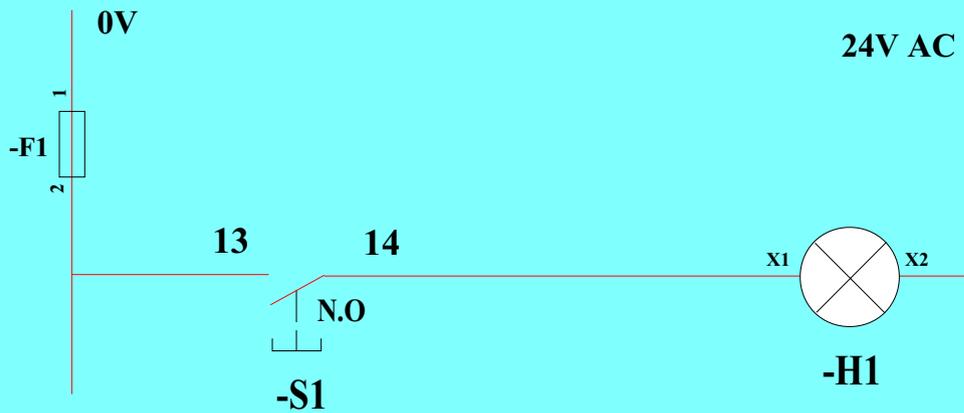

Attention au graphisme ne pas confondre:

1

Etape initiale

1

et étape forcable à partir d'un autre grafcet

